

Sicherheitshinweis:

Einbau und Montage von elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrisch unterwiesene Person erfolgen!


Beachten Sie bei Arbeiten unter Spannung BGVA2 und die Arbeitsanweisung des VNB.

Bestimmungsgemäße Verwendung


Verwendung der Zählersteckklemme im Zählerplatzbereich.

Die wichtigsten technischen Daten



Bemessungsspannung: 230 / 400 V ~
Bemessungsstromstärke I_n : 63 A



KJ10S




KJ30S
KJ30T

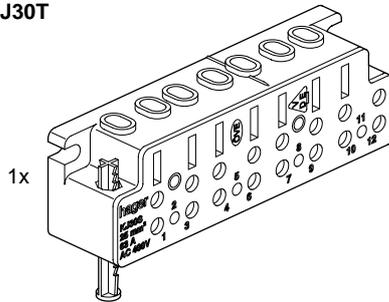

Montage der Zählersteckklemme (Bild 01–09)

Sicherheitshinweis:
Schalten Sie die Anlage spannungsfrei.

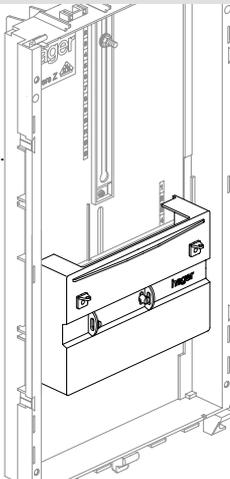

Univers Z

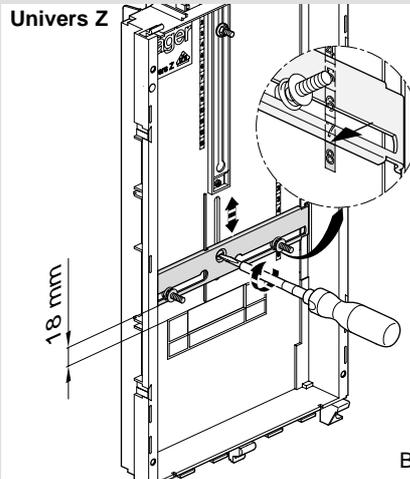


Bild 01

NZ

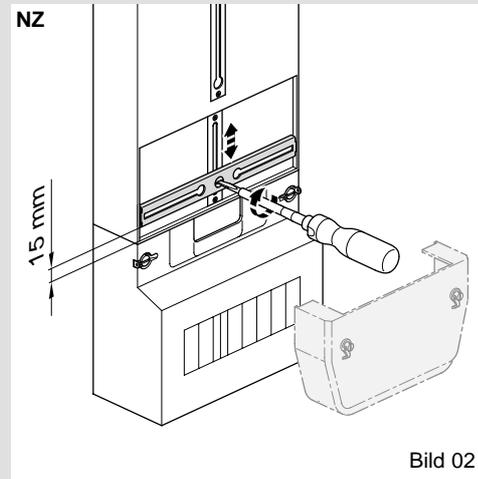


Bild 02

NZ

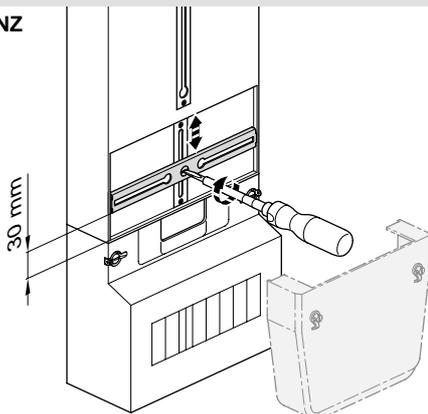


Bild 03

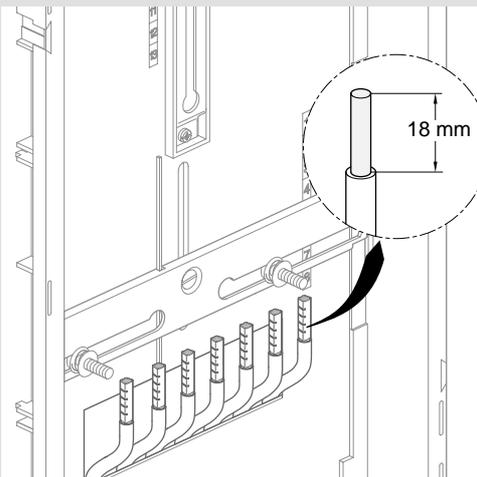


Bild 04

Anschlußquerschnitte max. ϕ (mm ²)			
		KJ30S/T	KJ10S
Zählerzu- und -abgang	H07 V-K mit Aderendhülsen	16 mm ²	16 mm ²
	H07 V-U	25 mm ²	25 mm ²
TRE-Abgang	H07 V-K mit Aderendhülsen	4 mm ²	4 mm ²
	H07 V-U	6 mm ²	6 mm ²

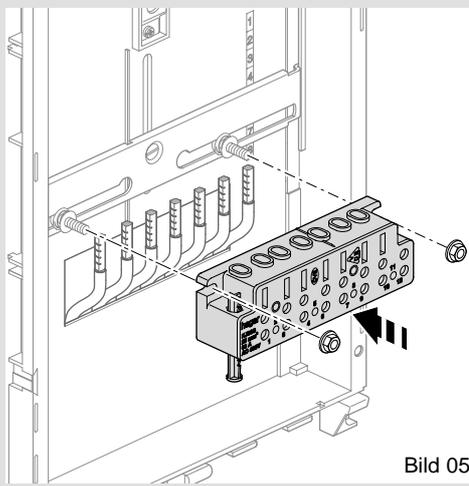


Bild 05

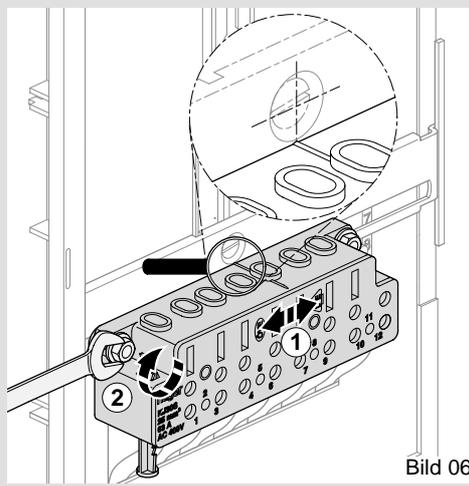


Bild 06

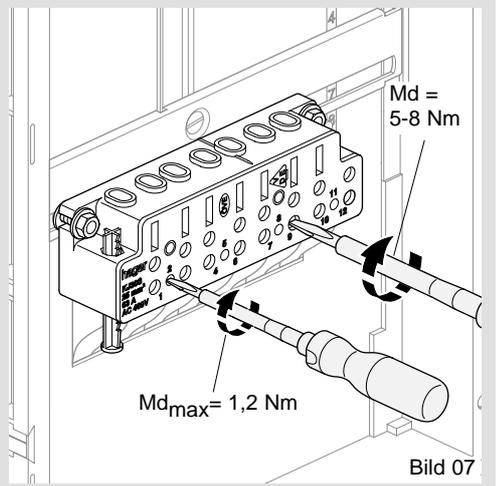


Bild 07

Vorbereitung der Abdeckung bei Montage ohne Zähler



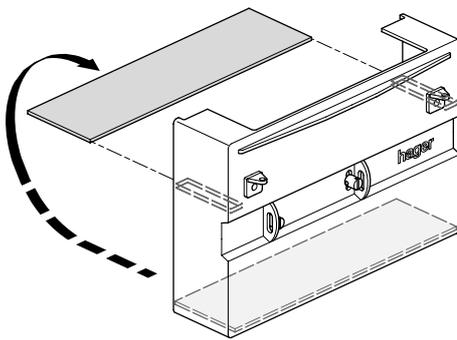


Bild 08

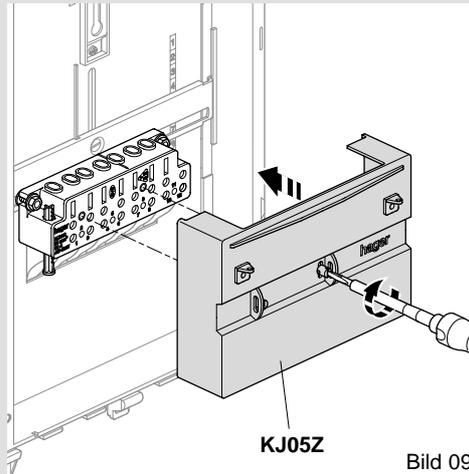

KJ05Z

Bild 09

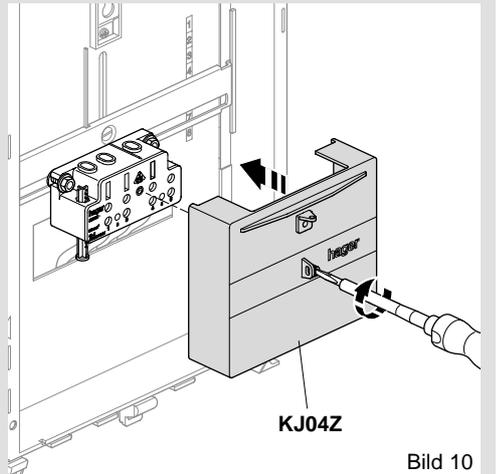

KJ04Z

Bild 10

Zählererstmontage

(Bild 11–18)

⚠ Sicherheitshinweis:
Schalten Sie die Anlage spannungsfrei.

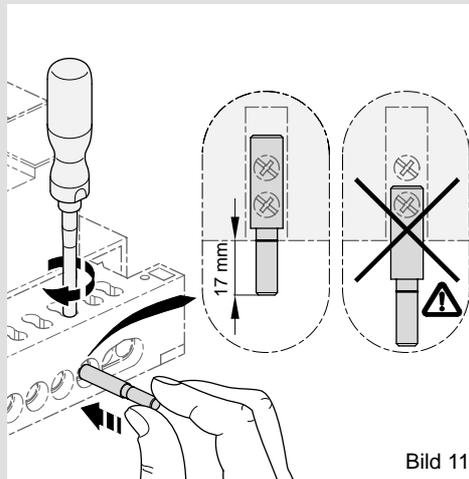
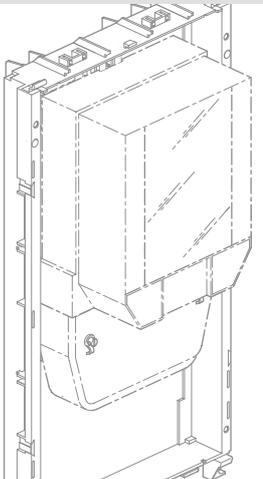


Bild 11

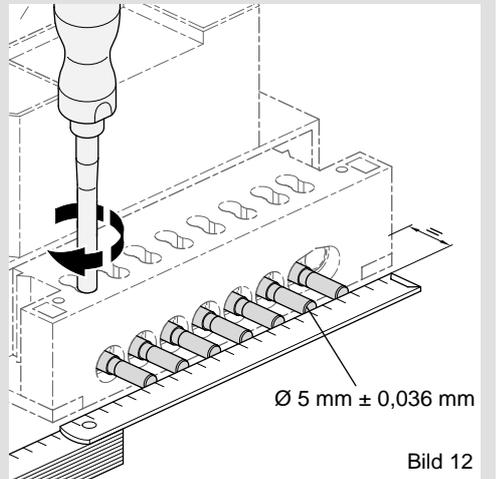


Bild 12

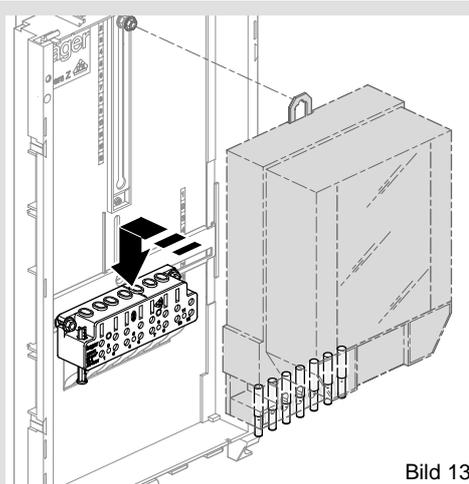


Bild 13

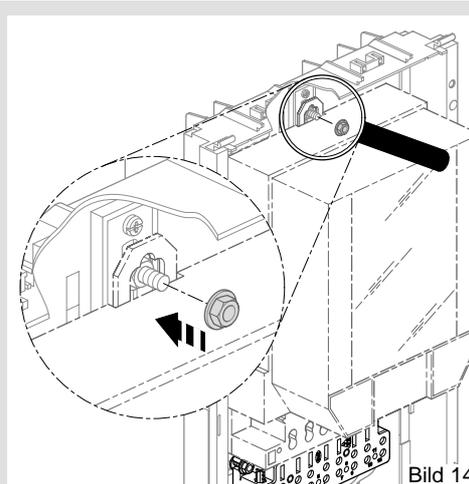


Bild 14

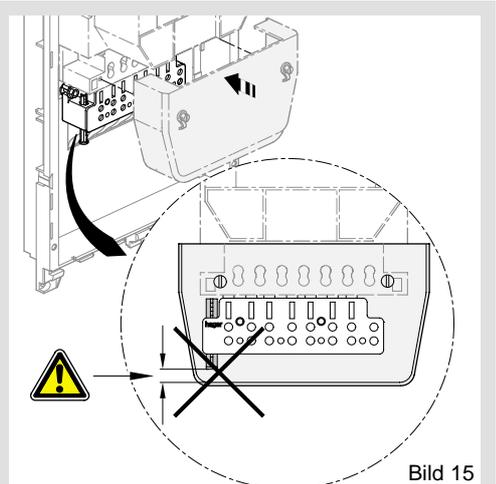
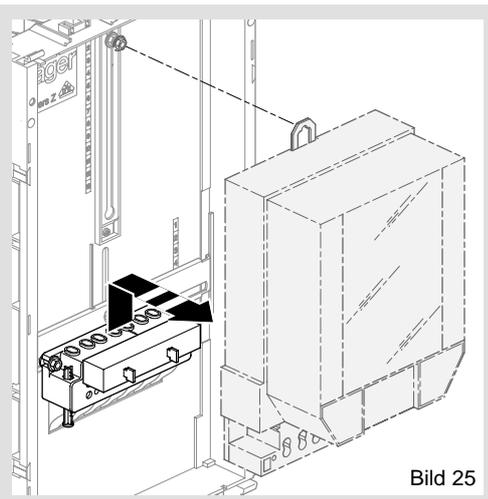
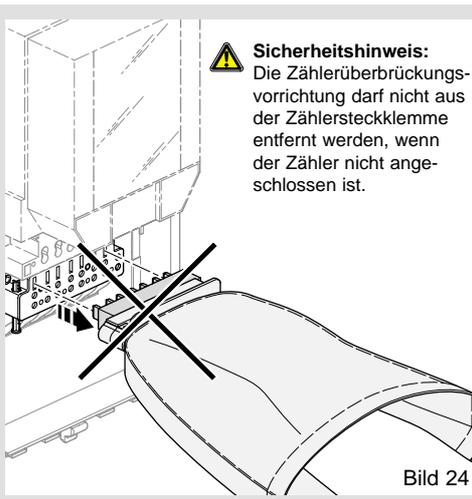
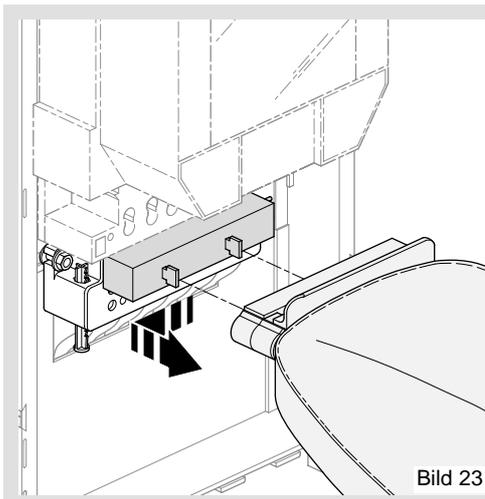
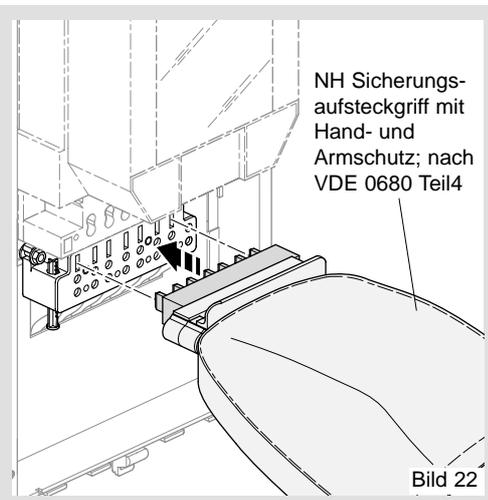
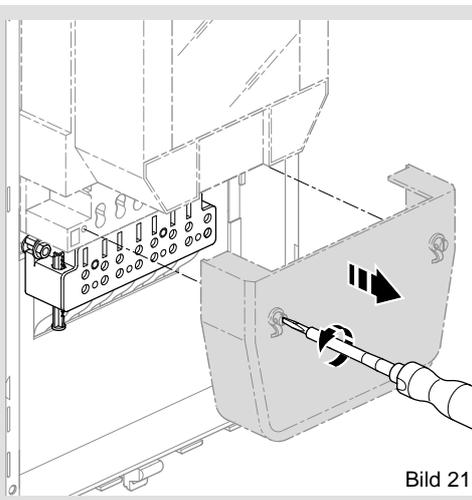
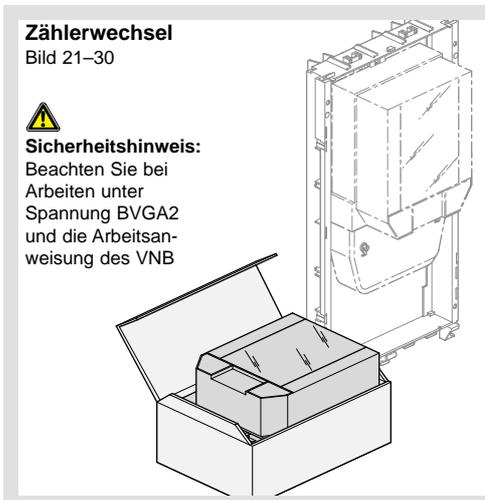
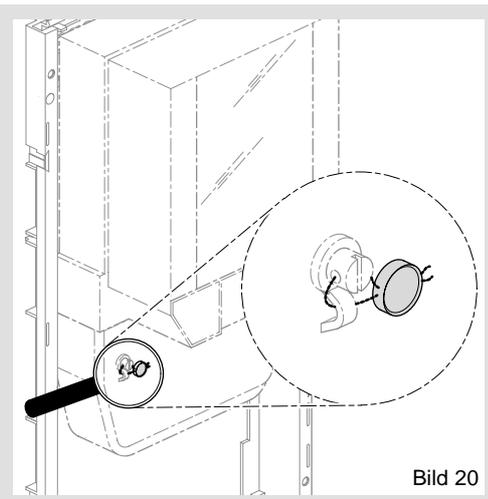
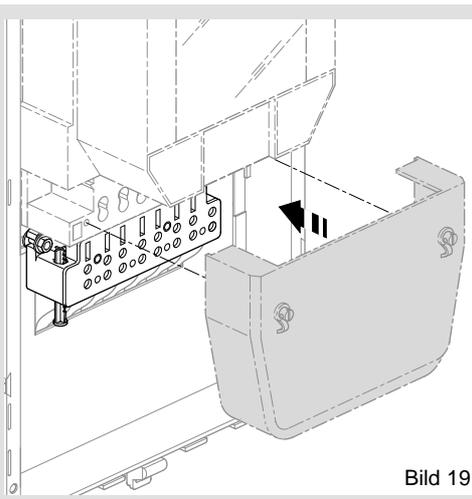
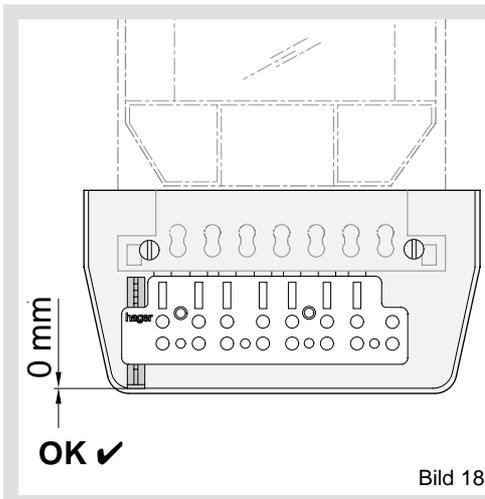
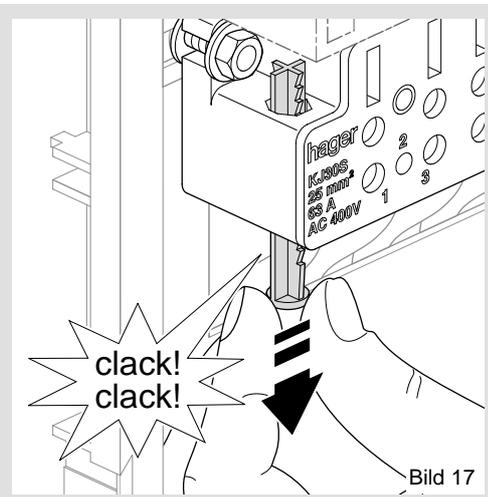
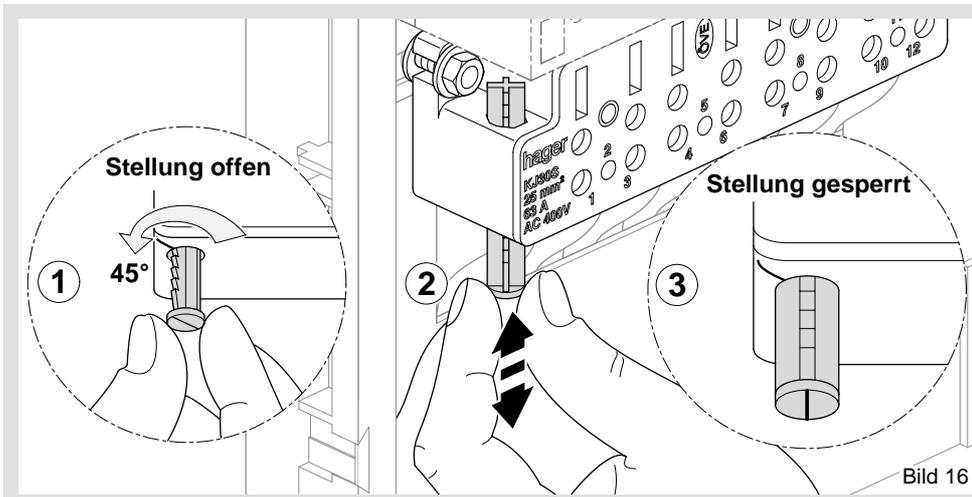


Bild 15



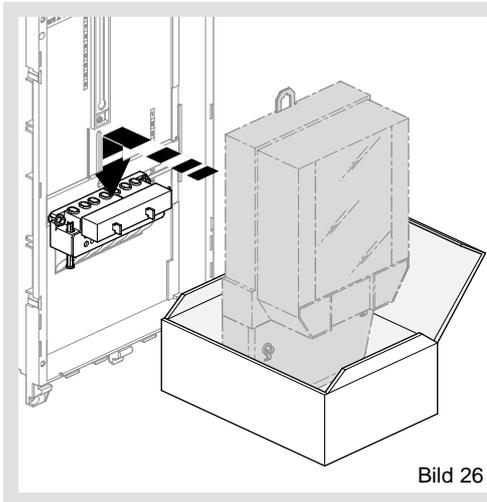


Bild 26

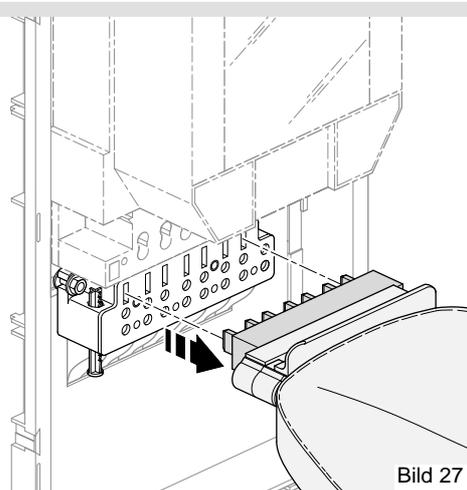


Bild 27

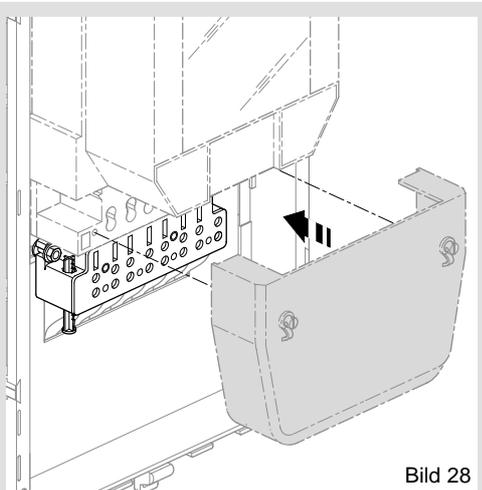


Bild 28

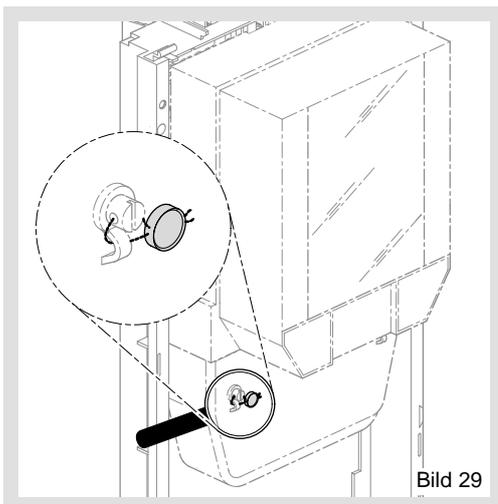


Bild 29